


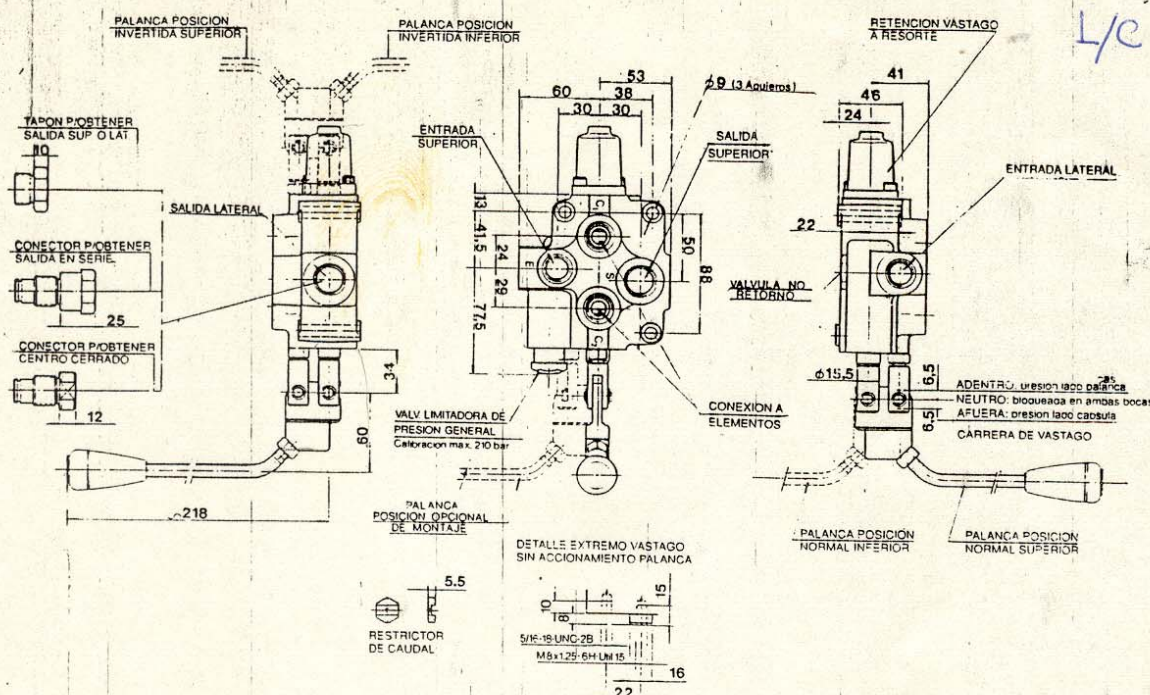

L/C "A" (ABM 4611)

FECHA : 05-10-06

EMITIDA POR : INGENIERIA

FIRMA : BRANDT, C.

NOMBRE DE LA EMPRESA : V.H BRASIL

DIRECCION :

CIUDAD :

PROVINCIA :

PAIS :

CARACTERISTICAS (MARCAR CON UNA X)

CUERPO	DOBLE EFECTO	X	POSICION DE PALANCAS	NORMAL SUPERIOR	
	SIMPLE EFECTO LC			NORMAL INFERIOR	
	SIMPLE EFECTO LP			INVERTIDA SUPERIOR	X
VASTAGO	STD	X		INVERTIDA INFERIOR	
	MOTOR		RESTRICTOR		DIAM(MM)
		X		LADO CAPSULA	
RETENCION	SDT			LADO PALANCA	
	DESTRABE ATOMATICO		CAUDAL TOTAL DE ENTRADA	CALIBRACION DE VALVULA LIMITADORA	
				120	

SUBC. CUERPO VASTAGO

NRO:

(Lts/min)

(Kg/cm2)

ROSCAS	ENTRADA		CONEX	SALIDA	
	LAT	SUP		LAT	SUP
x 3/4"-16-UNF-2B		X	X		
x 7/8"-14-UNF-2B				X	
M18x1,5-6H					
M22x1,5-6H					
X SEGUN SAE J-514.6		POR OTRAS ROSCAS CONSULTAR DPTO. INGENIERIA			

OBSERVACIONES : SE COLOCAN TAPONES EN ROSCAS LATERALES. TAPON 5028149 CON AROSELLO 9514679 EN ENTRADA LATERAL 3/4" y TAPON 5028159 CON AROSELLO 9515879 EN SALIDA LATERAL 7/8".