


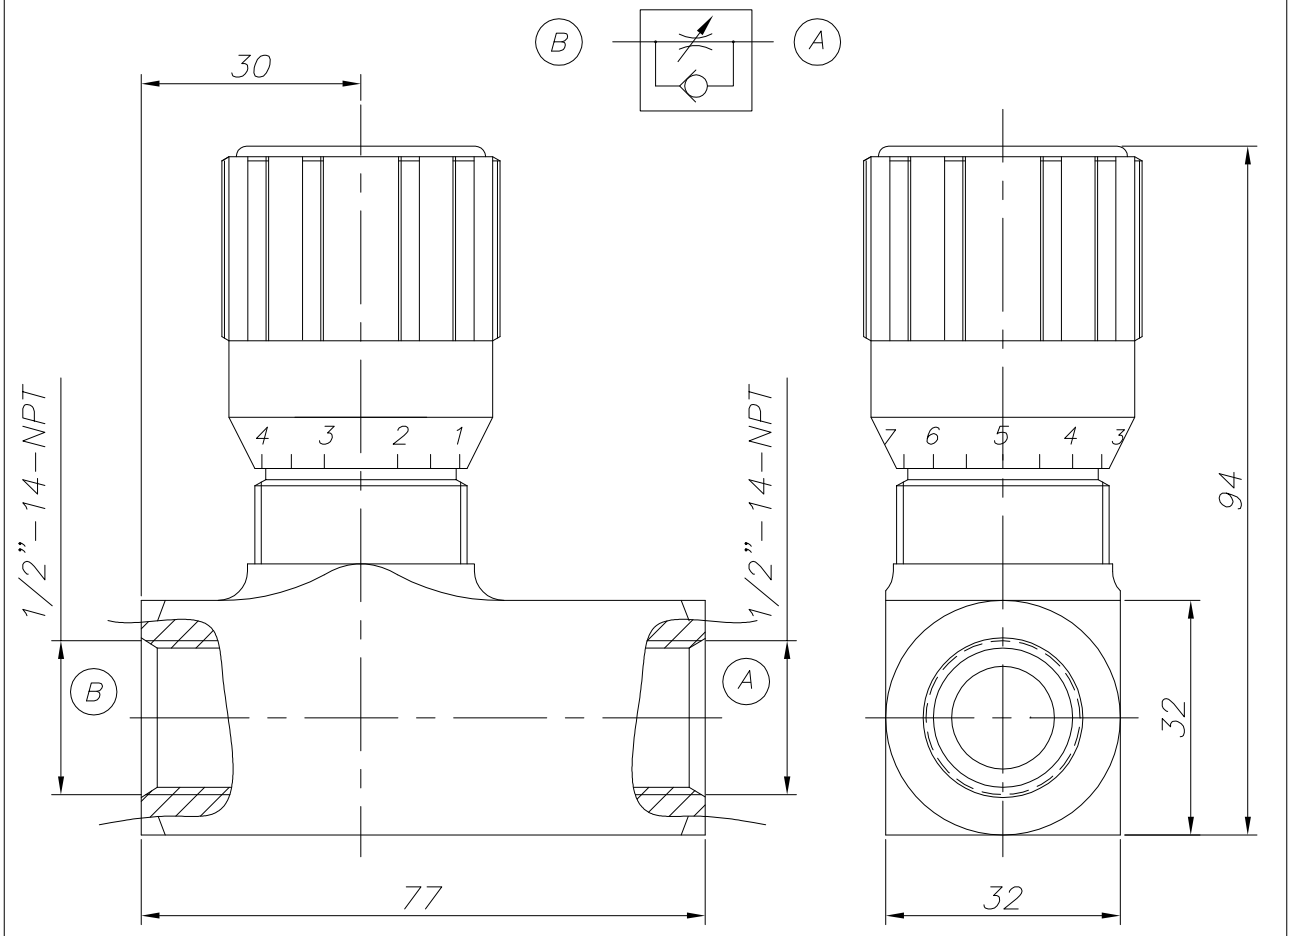


– POR CODIFICACION DE LA VALVULA VER NORMA VH 298

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Venturi** Hnos. CORDOBA–REP. ARGENTINA |
| | | | | | MATERIAL: |
| | | | | | T.TERMICO/PROTECCION: |
| a | 5044 | "R99" EMISION | 140508 | B.C | |
| L/C | ABM | DESCRIPCION | FECHA | FIRMA | ESTUDIO: VALVULA REGULADORA DE CAUDAL |
| | | | | | DESIGNACION: DRV 12 – 1 |

| | |
|---|---|
| DIBUJO: | BRANDT |
| REVISO: | GALLI |
| FECHA: | 14/05/08 |
| REF.: | 90340134 |
| CLIENTE: | |
| ESCALA: | 1:1 |
| TIPO: | SERIE: |
| PIEZA N°: | 90340195 |

LIBERADO ABM... 5044 para PRODUCCION — FECHA: 14/05/08 — FIRMA: BRANDT

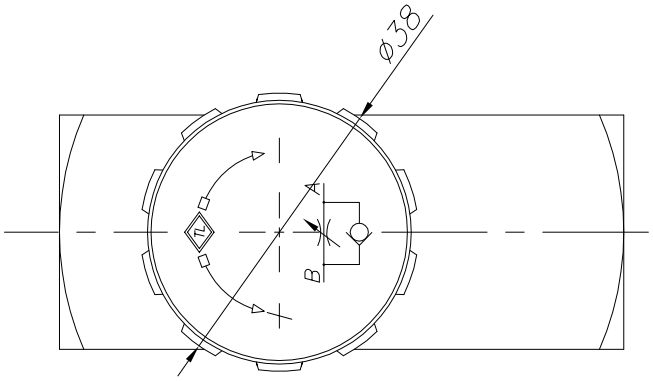PROYECCION ISO 128 — DIMENSIONES en mm

A4

TERMINACION DE SUPERFICIE VER NORMA VH-247

TOLERANCIA GENERALES VER NORMA VH-255

TOLERANCIA ARISTAS No deben presentar rebabas

CLASE FUNCIONAL 2

POR CLASE FUNCIONAL CLASE DE IMPORTANCIA VER NORMA VH-220

**CAD VENTURI**

PROPIEDAD DE VENTURI Hnos. SIN LA AUTORIZACION ESCRITA SE PROHIBE LA CONSTRUCCION DEL OBJETO REPRESENTADO.

DOCUMENTO N° DI 05–09